

HOJA DE DATOS

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Cliente : Grupo Redinter S.A.

Línea del producto : W21 Prueba de Explosión IE1 Trifásico Código del producto : 10020739

Carcasa	: 90S	Tiempo de rotor bloqueado	: 41s (frío) 23s (caliente)
Potencia	: 0.37 kW (0.5 HP)	Elevación de temperatura	: 80 K
Polos	: 4	Régimen de servicio	: S1
Frecuencia	: 50 Hz	Temperatura ambiente	: -20°C hasta +40°C
Tensión nominal	: 220/380 V	Altitud	: 1000 m
Corriente nominal	: 1.95/1.13 A	Grado de protección	: IP55
Corriente de arranque	: 13.4/7.77 A	Método de refrigeración	: IC411 - TEFC
Ip/In	: 6.9	Forma constructiva	: B3R(E)
Corriente en vacío	: 1.44/0.832 A	Sentido de giro ¹	: Ambos
Rotación nominal	: 1470 rpm	Nivel de ruido ²	: 49.0 dB(A)
Resbalamiento	: 2.00 %	Vibración	: A
Torque nominal	: 0 kgfm	Método de Arranque	: Partida directa
Torque de arranque	: 229 %	Masa aproximada ³	: 26.0 kg
Torque máximo	: 350 %		: 222P
Clase de aislamiento	: F		: RAL 5010
Factor de servicio	: 1.00	Categoría	: N
Momento de inercia (J)	: 0.0039 kgm ²		

Potencia	50%	75%	100%	Fuerzas en la fundación
Rendimiento (%)	67.0	72.0	72.6	Tracción máxima : 11 kgf
Cos Φ	0.50	0.61	0.69	Compresión máxima : 37 kgf

Pérdidas en puntos de funcionamiento estándar (velocidad; par), en porcentaje de la potencia nominal

P1 (0,9;1,0)	P2 (0,5;1,0)	P3 (0,25;1,0)	P4 (0,9;0,5)	P5 (0,5;0,5)	P6 (0,5;0,25)	P7 (0,25;0,25)
34.6	27.3	28.5	25.2	17.5	15.7	11.6

	Delantero	Trasero
Tipo de cojinete	: 6205 ZZ	: 6204 ZZ
Sello	: Retentor	: Retentor
Intervalo de lubricación	: -	: -
Cantidad de lubricante	: -	: -
Tipo de lubricante	: 00088	

Notas

Esta revisión reemplaza y cancela la anterior, la cual deberá ser eliminada.

- (1) Mirando la punta delantera del eje del motor.
- (2) Medido a 1m y con tolerancia de +3dB(A).
- (3) Masa aproximada sujetos a cambios después del proceso de fabricación.
- (4) Al 100% de la carga completa.

Los valores indicados son valores promedio con base en ensayos y para alimentación en red senoidal, sujetos a las tolerancias de la norma IEC 60034-1.

Rev.	Resumen de los cambios	Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor		Pagina 1 / 2 Revisión		
Verificador				
Fecha	02/09/2026			


Cliente


: Grupo Redinter S.A.


Protección térmica


ID	Aplicación	Tipo	Cantidad	Temperatura de Detección
1	Devanado	Termistor - 2 alambres	1 x Fase	150 °C

Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor				Pagina 2 / 2	Revisión
Verificador					
Fecha	02/09/2026				

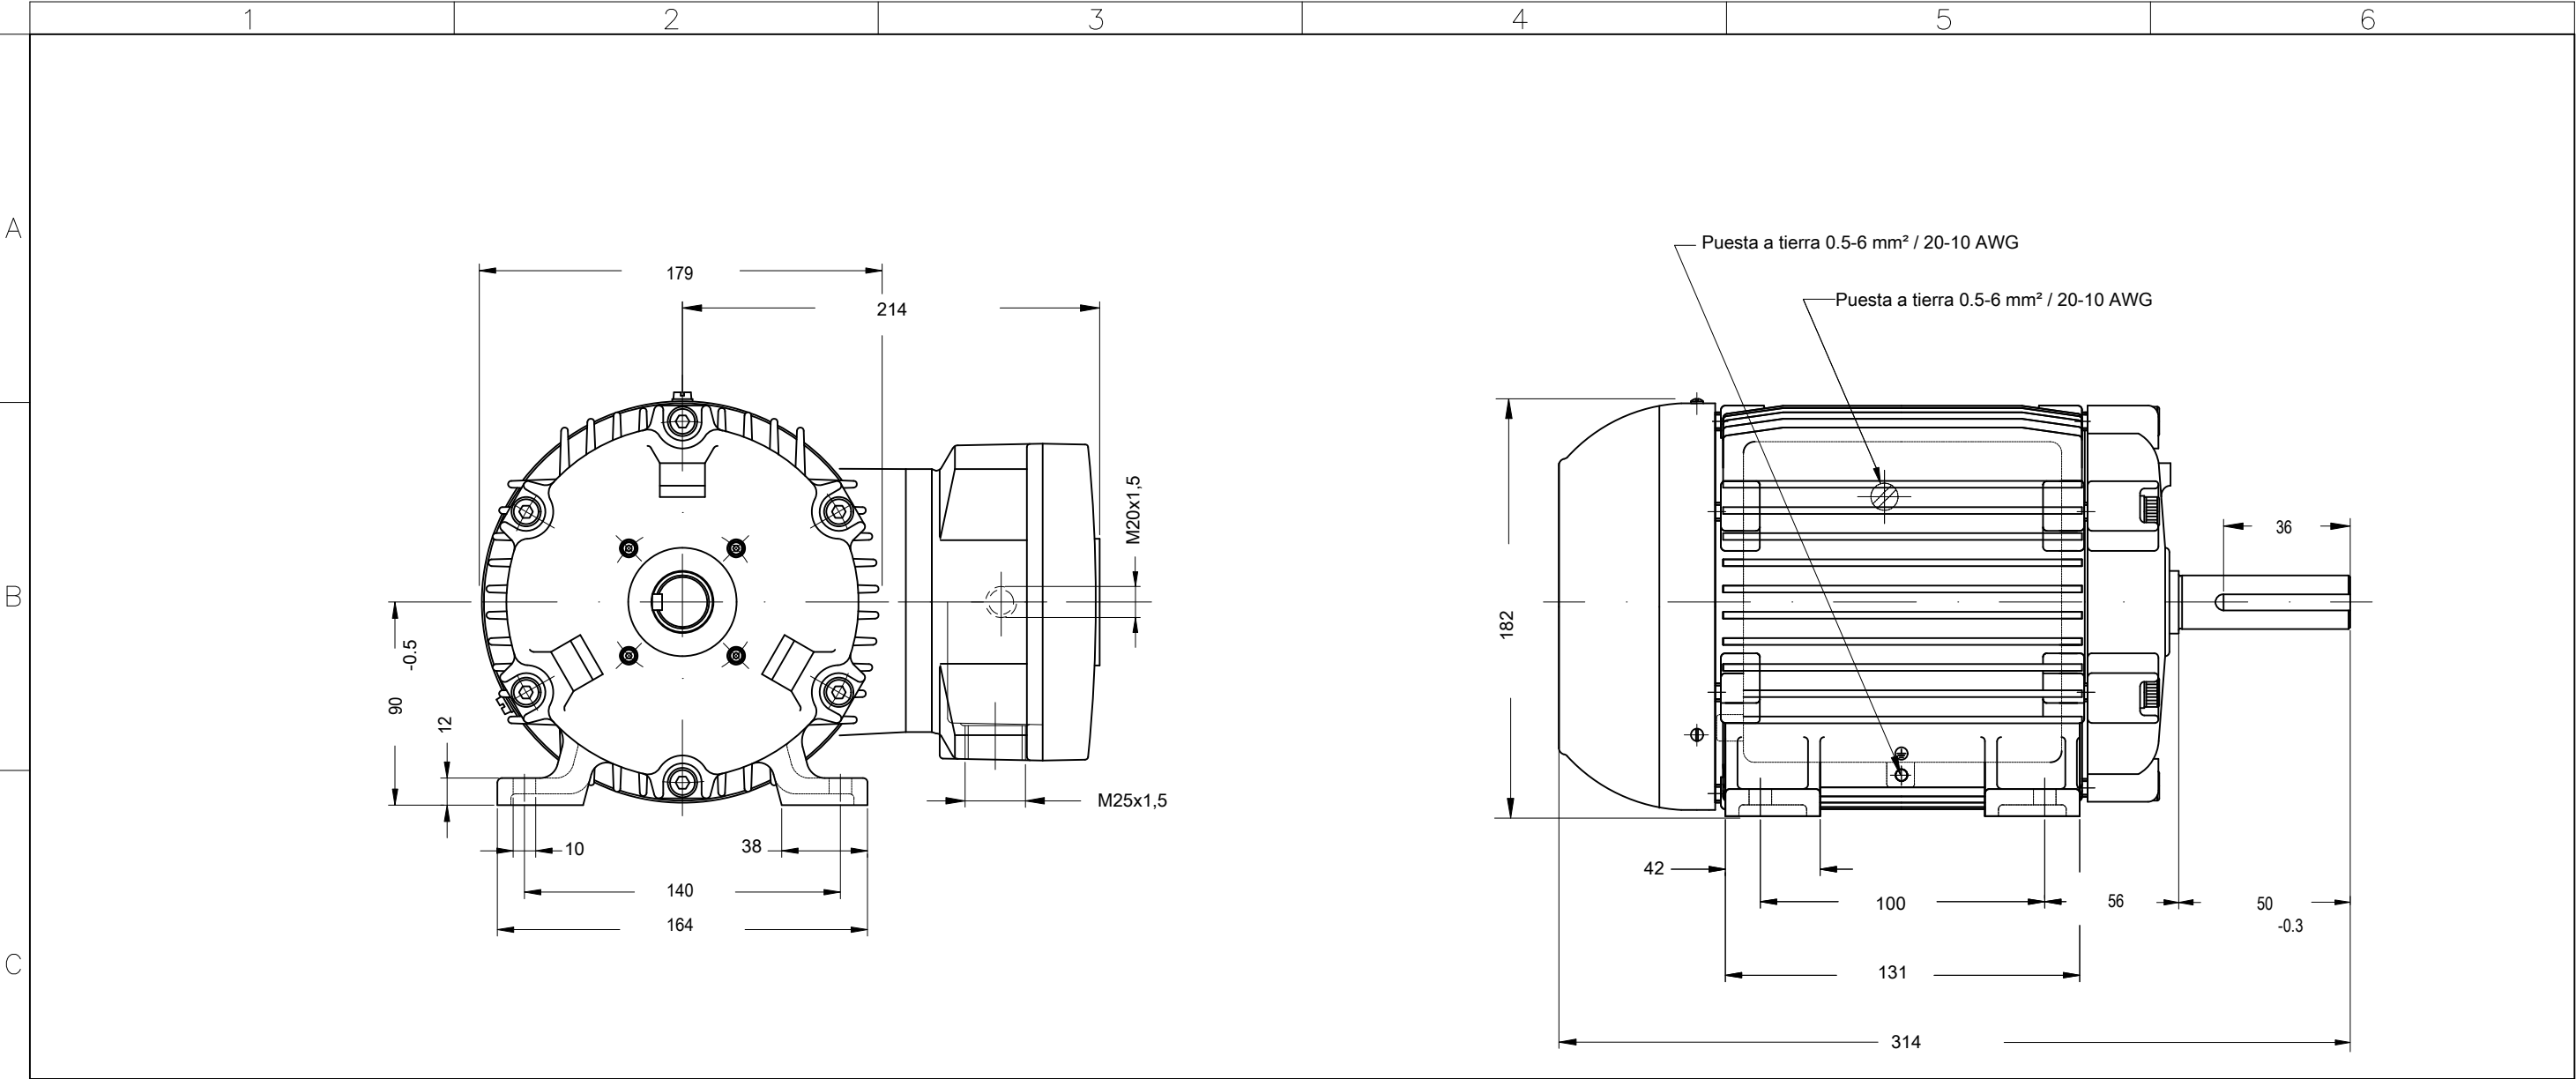

D					0.37 kW (0.5 HP) 04 Polos 50 Hz										A		
												HYBRISUSER					00
E					No MODIFICACION	LOC	RESUMEN DE MODIFICACIONES					EJECUTADO	VERIFICADO	LIBERADO	FECHA	VER	
					EJEC.	HYBRISUSER		MOTOR TRIF. A PRUEBA DE EXPLOSION CARCASA 90S IP55 TEFC					PREVIEW				
					VERIF.								WDD	00			
					LIBER.												
					FECHA LB.		WMO	Jaragua do Sul	Ingeniera del Producto	HOJA	1 / 1						

Color RAL 5010	Punta del eje delantera  DM8 WEG WPR-7339 (DS DIN332)		

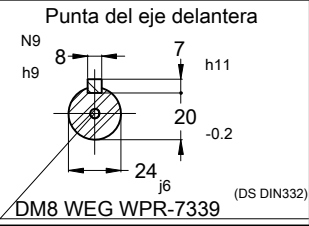

Color RAL 5010

Plan de pintura 222P

Forma constructiva B3R(E)